

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 83.


| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Naziv kupca: | OŠ Gračac Prozor/Rama |
| Naručilac ispitivanja: | JKP " Vodograd " Prozor / Rama |
| Vrsta uzorka: | Voda iz vodovoda |
| Vrsta objekta: | Centralni vodovod |
| Broj uzoraka: | 1 |
| Datum uzorkovanja: | 21.03.2023 |
| Mjesto | Prozor |
| Vrsta ispitivanja: | Mikrobiološko ispitivanje |
| Dostavljeno od strane: | Odjel za Higijenu |
| Stanje uzorka: | 0,5l |
| Datum prijema uzorka: | 21.03.2023 |
| Datum početka ispitivanja: | 21.03.2023 |
| Datum kraja ispitivanja: | 24.03.2023 |
| Plan/Procedura uzorkovanja: | |
| Napomena: | |
| Inspekcijski zapisnik: | Hlor 0 |
| Ispravno: | DA |

REZULTATI ISPITIVANJA

| Parametar ispitivanja | JM | Rezultat ispitivanja | Referentna vrijednost | Metoda ispitivanja | Ispravno |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |
| Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h | cfu/100 | 0 | 0 | MF | DA |
| Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

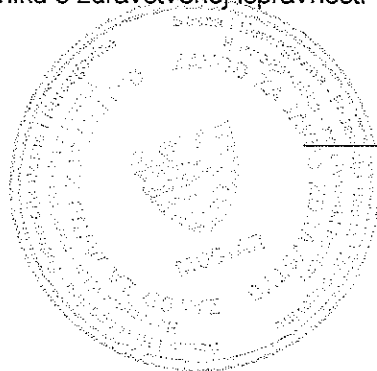

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 82.


| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Naziv kupca: | Upravna zgrada Komunalnog Prozor/Rama |
| Naručilac ispitivanja: | JKP " Vodograd " Prozor / Rama |
| Vrsta uzorka: | Voda iz vodovoda |
| Vrsta objekta: | Centralni vodovod |
| Broj uzoraka: | 1 |
| Datum uzorkovanja: | 21.03.2023 |
| Mjesto | Prozor |
| Vrsta ispitivanja: | Mikrobiološko ispitivanje |
| Dostavljeno od strane: | Odjel za Higijenu |
| Stanje uzorka: | 0,5l |
| Datum prijema uzorka: | 21.03.2023 |
| Datum početka ispitivanja: | 21.03.2023 |
| Datum kraja ispitivanja: | 24.03.2023 |
| Plan/Procedura uzorkovanja: | |
| Napomena: | |
| Inspekcijski zapisnik: | Hlor 0 |
| Ispravno: | DA |

REZULTATI ISPITIVANJA

| Parametar ispitivanja | JM | Rezultat ispitivanja | Referentna vrijednost | Metoda ispitivanja | Ispravno |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |
| Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h | cfu/100 | 0 | 0 | MF | DA |
| Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

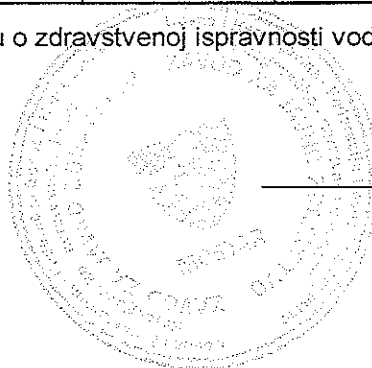

Edin Zolj
Mikrobiolog
Zavod za javno zdravstvo
Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 81.


| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Naziv kupca: | Kamenolom " Podbor " Prozor/Rama |
| Naručilac ispitivanja: | JKP " Vodograd " Prozor / Rama |
| Vrsta uzorka: | Voda iz vodovoda |
| Vrsta objekta: | Centralni vodovod |
| Broj uzoraka: | 1 |
| Datum uzorkovanja: | 21.03.2023 |
| Mjesto | Prozor |
| Vrsta ispitivanja: | Mikrobiološko ispitivanje |
| Dostavljeno od strane: | Odjel za Higijenu |
| Stanje uzorka: | 0,5l |
| Datum prijema uzorka: | 21.03.2023 |
| Datum početka ispitivanja: | 21.03.2023 |
| Datum kraja ispitivanja: | 24.03.2023 |
| Plan/Procedura uzorkovanja: | |
| Napomena: | |
| Inspekcijski zapisnik: | Hlor 0 |
| Ispravno: | DA |

REZULTATI ISPITIVANJA

| Parametar ispitivanja | JM | Rezultat ispitivanja | Referentna vrijednost | Metoda ispitivanja | Ispravno |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |
| Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h | cfu/100 | 0 | 0 | MF | DA |
| Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

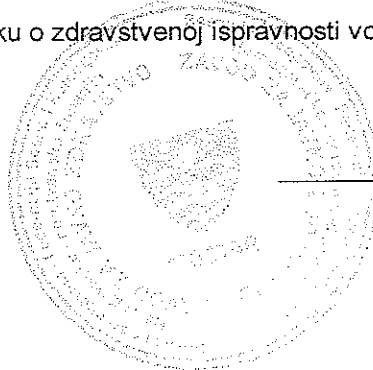

Handwritten signature of Edin Zolj.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 79.


| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Naziv kupca: | OŠ Rumboci Prozor/Rama |
| Naručilac ispitivanja: | JKP " Vodograd " Prozor / Rama |
| Vrsta uzorka: | Voda iz vodovoda |
| Vrsta objekta: | Centralni vodovod |
| Broj uzoraka: | 1 |
| Datum uzorkovanja: | 21.03.2023 |
| Mjesto | Prozor |
| Vrsta ispitivanja: | Mikrobiološko ispitivanje |
| Dostavljeno od strane: | Odjel za Higijenu |
| Stanje uzorka: | 0,5l |
| Datum prijema uzorka: | 21.03.2023 |
| Datum početka ispitivanja: | 21.03.2023 |
| Datum kraja ispitivanja: | 24.03.2023 |
| Plan/Procedura uzorkovanja: | |
| Napomena: | |
| Inspekcijski zapisnik: | Hlor 0 |
| Ispravno: | DA |

REZULTATI ISPITIVANJA

| Parametar ispitivanja | JM | Rezultat ispitivanja | Referentna vrijednost | Metoda ispitivanja | Ispravno |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |
| Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h | cfu/100 | 0 | 0 | MF | DA |
| Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

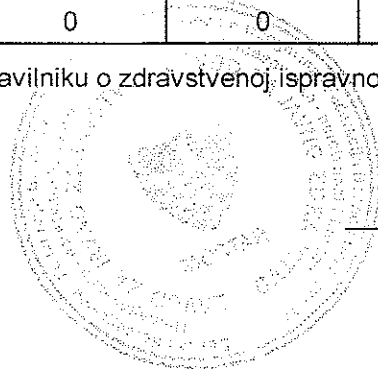

Dr. Edin Zolj
Zavod za javno zdravstvo
Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 80.


| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Naziv kupca: | OŠ Ripci Prozor/Rama |
| Naručilac ispitivanja: | JKP " Vodograd " Prozor / Rama |
| Vrsta uzorka: | Voda iz vodovoda |
| Vrsta objekta: | Centralni vodovod |
| Broj uzoraka: | 1 |
| Datum uzorkovanja: | 21.03.2023 |
| Mjesto | Prozor |
| Vrsta ispitivanja: | Mikrobiološko ispitivanje |
| Dostavljeno od strane: | Odjel za Higijenu |
| Stanje uzorka: | 0,5l |
| Datum prijema uzorka: | 21.03.2023 |
| Datum početka ispitivanja: | 21.03.2023 |
| Datum kraja ispitivanja: | 24.03.2023 |
| Plan/Procedura uzorkovanja: | |
| Napomena: | |
| Inspekcijski zapisnik: | Hlor 0 |
| Ispravno: | DA |

REZULTATI ISPITIVANJA

| Parametar ispitivanja | JM | Rezultat ispitivanja | Referentna vrijednost | Metoda ispitivanja | Ispravno |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |
| Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h | cfu/100 | 0 | 0 | MF | DA |
| Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h | cfu/100ml | 0 | 0 | MF | DA |

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

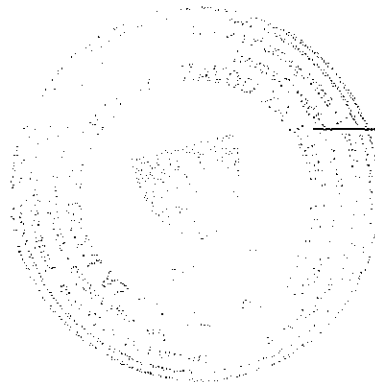

[Handwritten signature]
M. Tita 53, 88000 Mostar
Tel: 387 36 551 478, 552 635
Fax: 36 551 477
zjzjznhk@hotmail.com