

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 271.


Naziv kupca:	Česma Caffè " Šoša " Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	25.07.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	Odjel za Higijenu
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	25.07.2023
Datum početka ispitivanja:	25.07.2023
Datum kraja ispitivanja:	27.07.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

### REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10 )

Analizu uradio: Edin Zolj

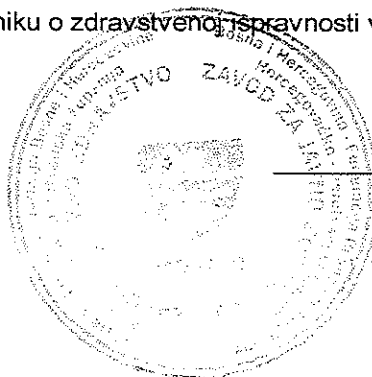

Dr. sc. Maja Režić, dr. med.  
Specijalist - mikrobiolog  
#22071042

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 272.


Naziv kupca:	Česma Ripci - Bakovići Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	25.07.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	Odjel za Higijenu
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	25.07.2023
Datum početka ispitivanja:	25.07.2023
Datum kraja ispitivanja:	27.07.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspeksijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

### REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10 )

Analizu uradio: Edin Zolj

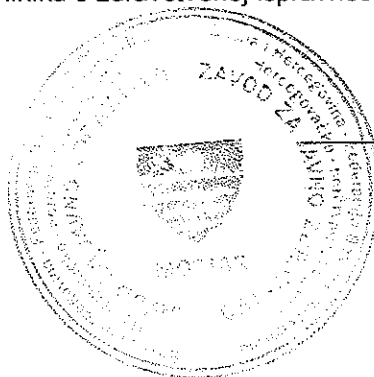

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 273.

Naziv kupca:	Česma kamenolom Podbor - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	25.07.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	Odjel za Higijenu
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	25.07.2023
Datum početka ispitivanja:	25.07.2023
Datum kraja ispitivanja:	27.07.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

### REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj



## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 274.

Naziv kupca:	Upravna zgrada Komunalnog - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	25.07.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	Odjel za Higijenu
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	25.07.2023
Datum početka ispitivanja:	25.07.2023
Datum kraja ispitivanja:	27.07.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspeksijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

### REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp. 36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br.40/10 )

Analizu uradio: Edin Zolj

