

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 122.


Naziv kupca:	Česma OŠ Rumboci - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	17.04.2024
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	17.04.2024
Datum početka ispitivanja:	17.04.2024
Datum kraja ispitivanja:	19.04.2024
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

### REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp. 36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

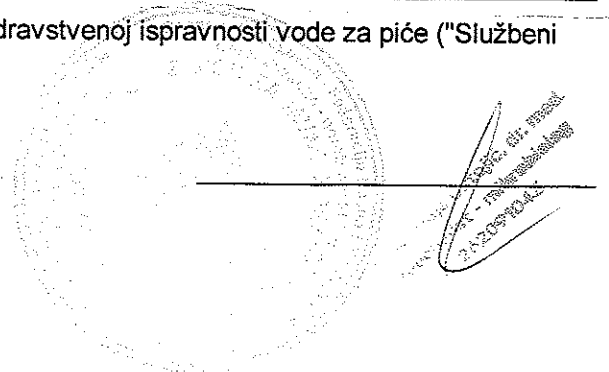

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 123.

Naziv kupca:	Česma Ripci Baković - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	17.04.2024
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	17.04.2024
Datum početka ispitivanja:	17.04.2024
Datum kraja ispitivanja:	19.04.2024
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

### REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10 )

Analizu uradio: Edin Zolj



Dr. Edin Zolj  
Mikrobiolog  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 124.


Naziv kupca:	Česma kamenolom Podbor - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	17.04.2024
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	17.04.2024
Datum početka ispitivanja:	17.04.2024
Datum kraja ispitivanja:	19.04.2024
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

### REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10 )

Analizu uradio: Edin Zolj

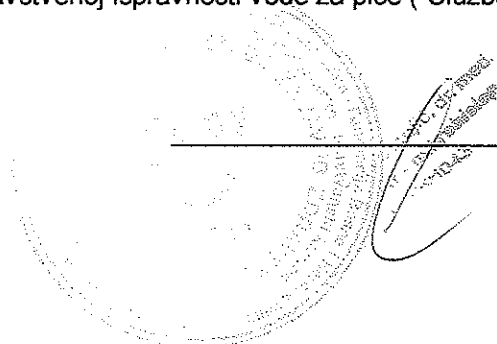

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 125.


Naziv kupca:	Česma Upravna zgrada Komunalnog - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	17.04.2024
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	17.04.2024
Datum početka ispitivanja:	17.04.2024
Datum kraja ispitivanja:	19.04.2024
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

### REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10 )

Analizu uradio: Edin Zolj

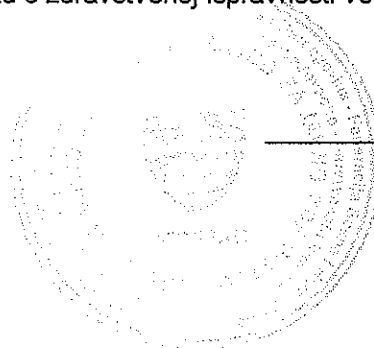

Dr. sc. Miroslav Zolj, Dr. med.  
Specijalist - mikrobiolog  
17.04.2024. 15